



Procédure de raccordement Client Basse Tension - puissance de 36 kVA à 250 kVA

Référence : fiche n° 10-1

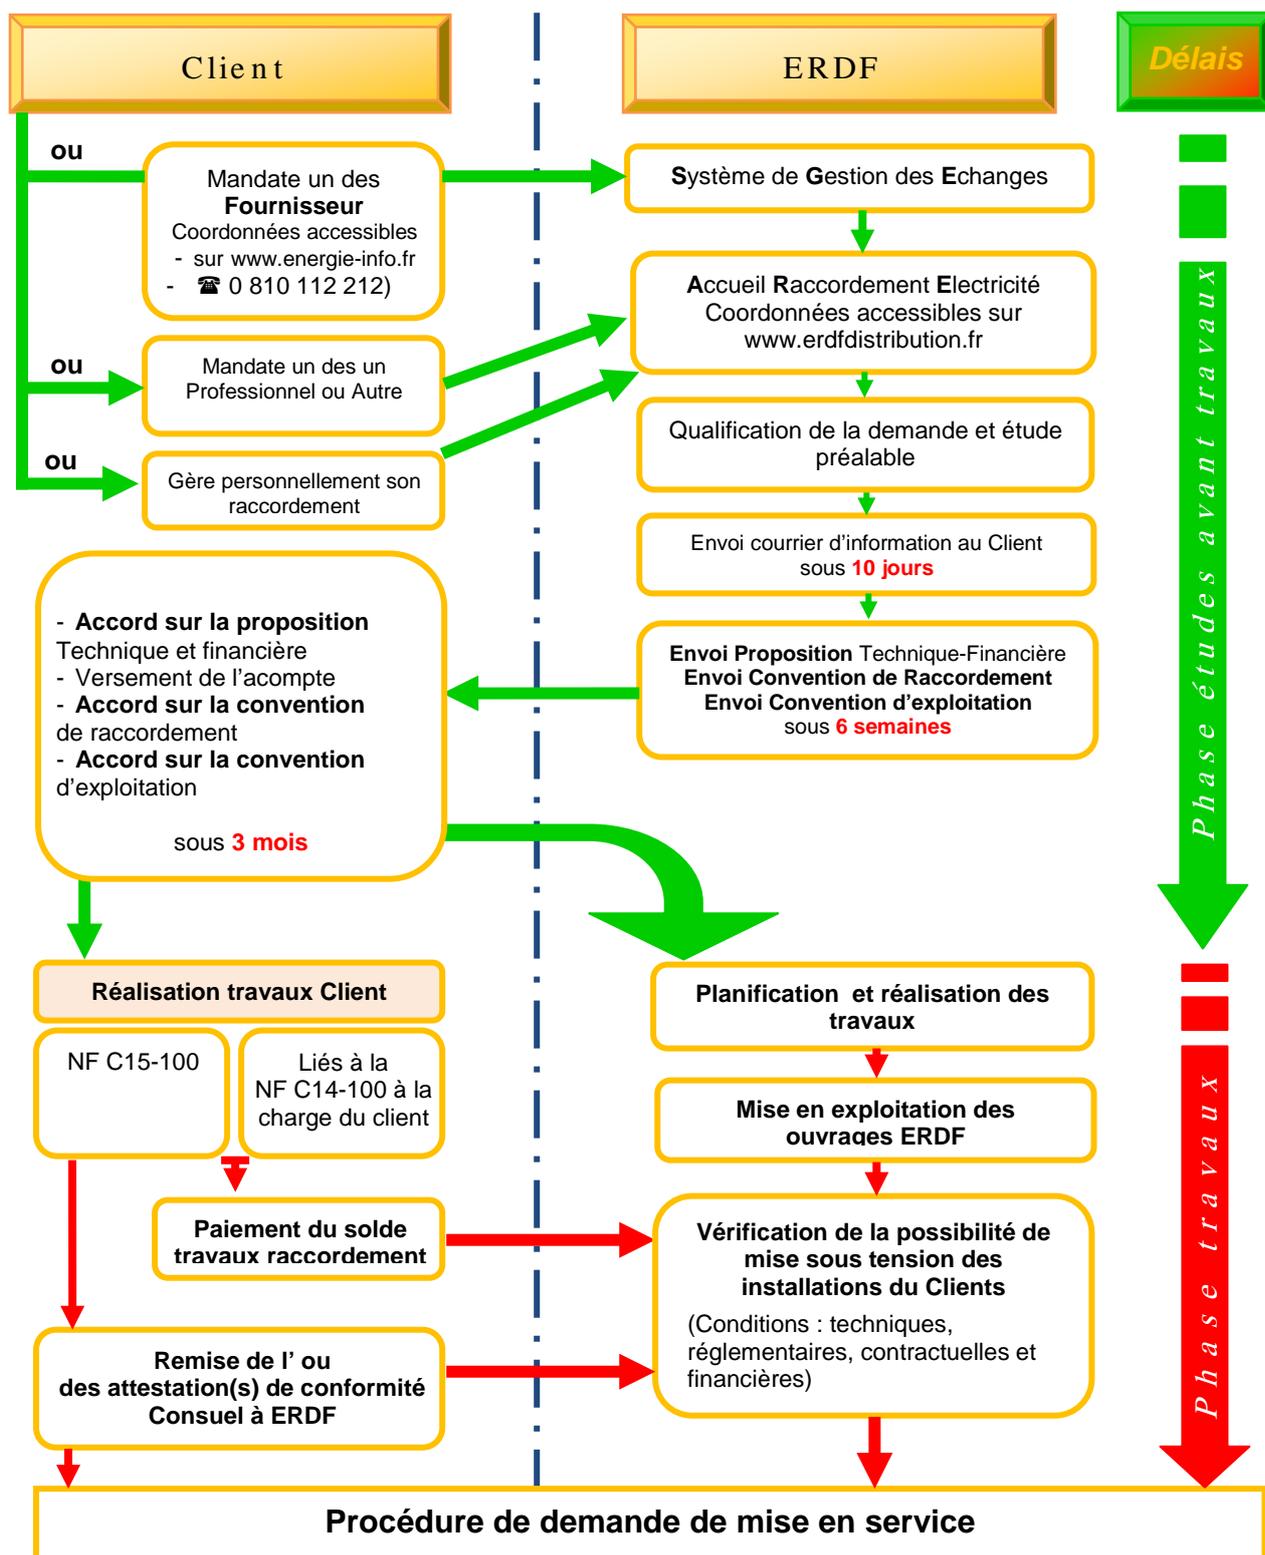

Procédure de mise en service Client Basse Tension - puissance de 36 kVA à 250 kVA

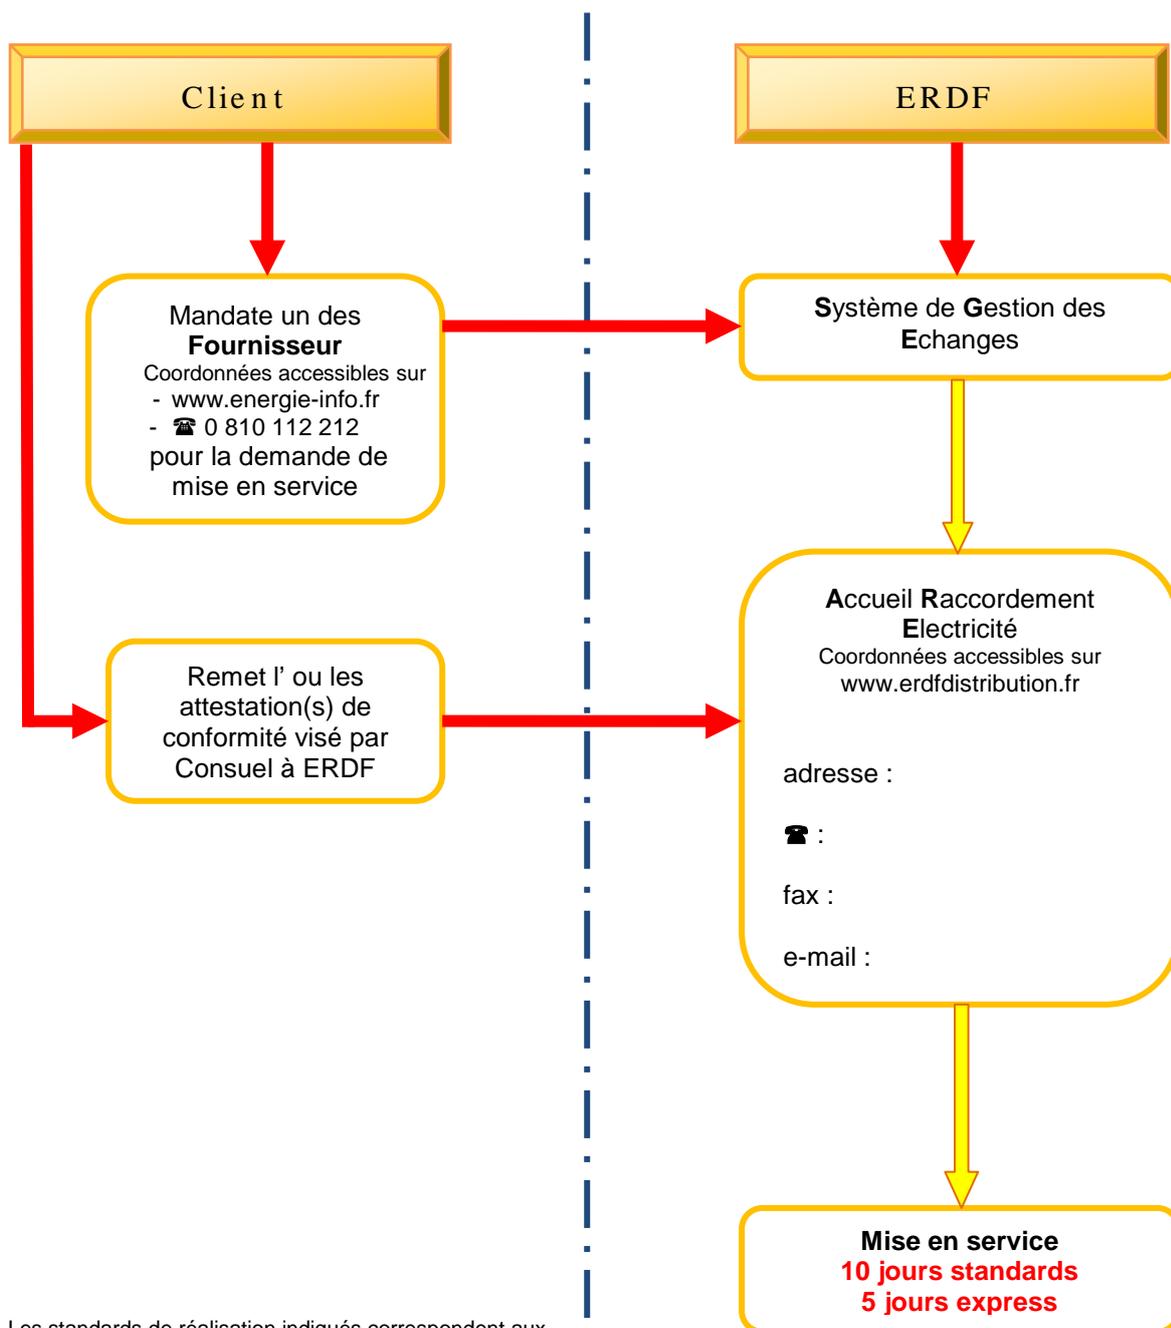

NB : Les standards de réalisation indiqués correspondent aux délais d'intervention constatés actuellement, exprimés en jours ouvrés.